

Số: 216/KSBT

Hà Nam, ngày 9 tháng 4 năm 2020

V/v thông báo kết quả xét nghiệm nước  
Công ty CPNS Hà Nam tháng 03/2020

Kính gửi :

- Thường trực tỉnh Ủy; HĐND tỉnh Hà Nam;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Sở Xây dựng Hà Nam;
- Sở Y tế Hà Nam;
- Thường trực UBND thành phố Phủ Lý;
- Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam.

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành QCVN 01: 2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”;

Căn cứ Công văn số 1726/UBND-KGVX ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế;

Ngày 25 tháng 03 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam tiến hành giám sát và lấy mẫu nước thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xin thông báo kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam như sau:

**I. TỔNG SỐ MẪU ĐƯỢC XÉT NGHIỆM:** 09 mẫu trong đó:

- 03 mẫu nước thành phẩm tại 03 nhà máy;
- 06 mẫu trên hệ thống của Công ty tại các hộ gia đình.

**II. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

**1. Kết quả xét nghiệm vi sinh vật:** (Các chỉ số xét nghiệm và giới hạn cho phép gồm: *Coliform tổng số: 0 MPN/100ml, E.coli: 0 MPN/100ml*), trong đó:

- 03 mẫu nước thành phẩm tại nhà máy: Đạt tiêu chuẩn.
- 06 mẫu trên hệ thống của Công ty tại các hộ gia đình: Đạt tiêu chuẩn.

*Như vậy, về mặt vi sinh vật tất cả 09/09 mẫu trên đều trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.*

**2. Kết quả xét nghiệm lý - hóa:**

Các chỉ số xét nghiệm và giới hạn cho phép gồm: *Màu sắc: 15 TCU; Mùi vị: không có mùi, vị lạ; pH: 6,5-8,5; Độ đục: 2 NTU; Độ cứng: 300 mg/l; Clorua: 250 mg/l; Mangan: 0,3 mg/l; Sắt tổng số: 0,3 mg/l; Nitrit: 3 mg/l; Nitrat: 50 mg/l; Asen: 0,01 mg/l; Chỉ số pecmanganat: 2 mg/l; Amoni: 3 mg/l; Clo dư: 0,3-0,5 mg/l; Sunphat: 250 mg/l;* trong đó:



- 01 mẫu nước thành phẩm lấy tại nhà máy số 1 (tại Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 247/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn
- 01 mẫu nước thành phẩm lấy tại nhà máy nước sạch Sông Hồng (tại Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 248/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước thành phẩm lấy tại nhà máy số 2 (tại Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 254/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại nhà Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 249/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại gia số nhà 686, Chợ Lương, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 250/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại nhà ông Đặng Văn Nam, thôn Đường Âm, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 251/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại cây xăng Phù Vân, thôn 1, Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 253/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại nhà ông Bùi Văn Đức, số nhà 28, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 252/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;
- 01 mẫu nước trên hệ thống của Công ty (tại số nhà 01, ngõ 334, Lý Thường Kiệt, Phủ Lý, Hà Nam), phiếu kiểm nghiệm số 255/XN-KSBT: Đạt tiêu chuẩn;

Như vậy, về mặt lý - hóa tất cả 09/09 mẫu nước trên đều trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".

### III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

#### 1. Kết luận


Tất cả 03 mẫu nước thành phẩm tại 03 nhà máy và 06 mẫu trên hệ thống của Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam đều đạt 17 thông số xét nghiệm (15 thông số nhóm A và 02 thông số nhóm B) trong QCVN 01:2009/BYT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".

#### 2. Kiến nghị

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam duy trì hệ thống xử lý tại nhà máy và hệ thống đường ống để đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân theo quy định. /.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cục Quản lý MT Y tế; (để báo cáo)
- Lưu: VT, SKMT&YTTH.

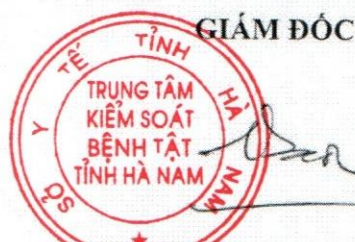

Nguyễn Thanh Dương